






TRATAMIENTO JUNTA DE DILATACIÓN

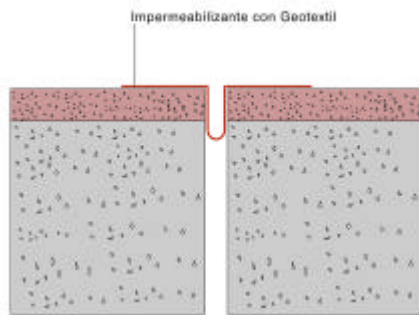

Colocación mall de refuerzo adherida al soporte con el impermeabilizante. Continuar con la aplicación del producto en la junta hasta la obtención de membrana (mínimo 2 capas).

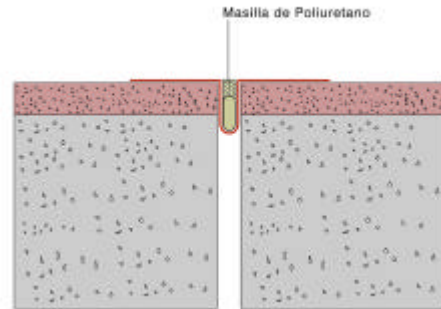

Colocación de cordón celular y sellado con masilla de poliuretano hyperseal.

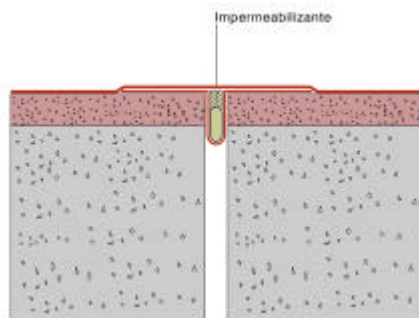

Impermeabilización general de la superficie.